

## Série Star Teck Extreme Director (STED) – Raccords pour câbles Teck et ACWU

—  
01 Installer le raccord  
dans l'enceinte

—  
02 Insérer le câble  
et serrer (comme  
d'habitude)

—  
03 Tourner le raccord  
à l'angle désiré



—  
01



—  
02



—  
03


### **Avertissement :**

Toujours s'assurer que le système est mis hors tension avant de procéder à l'installation.

## Série Star Teck Extreme Director (STED) - Raccords pour câbles



### Assemblage:

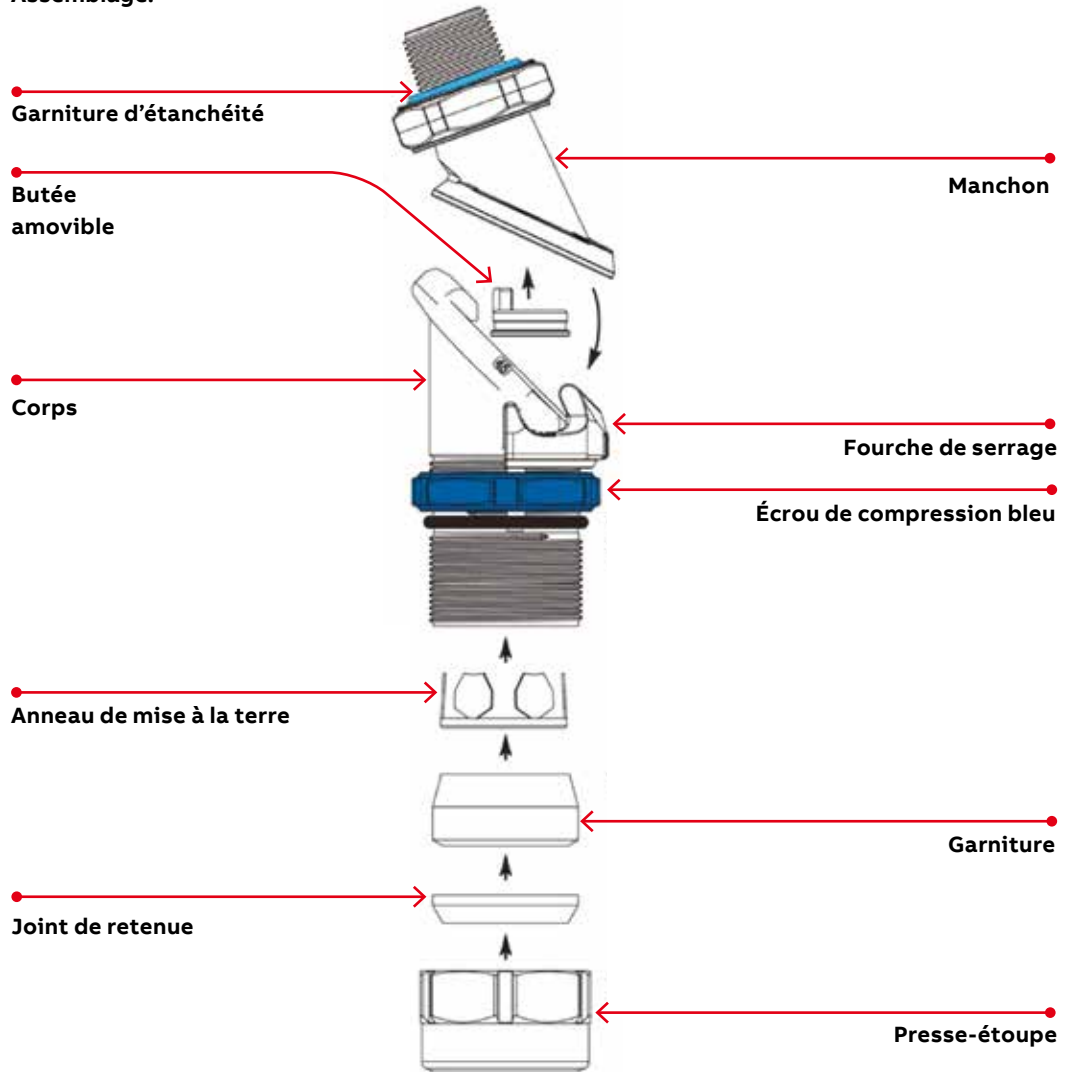

N° de cat.	Grosueur de manchon N.P.T. (po)	Couple de presse-étoupe (lb-po)	Diamètre sur gaine (po)		Diamètre sur armure (po)		Diamètre de gorge Min. (po)		Longueur hors tout (po)
			min.	max.	min.	min.	avec butée	sans butée	
STED050	½	450	0,600	0,885	0,520	0,795	0,505	0,617	5,375
STED075	¾	600	0,860	1,205	0,780	1,125	0,645	0,819	5,875

**Spécifications:** Type HLA. Certifié CSA Classe I, Division 2; Classe II, Groupes E, F and G, Classe III Enceintes de type 4, 4X; Ex e II, IP66, Répertoire UL Type 6.  
 Pour câble Teck gainé, câble armé ondulé (ACWU) ou câble armé (MC).  
 Armure d'acier ou d'aluminium.