

# Raccords et accessoires T&B

## Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles

### Câbles armés et conduits métalliques flexibles

#### Câble armé de Type AC90

##### Référence : 12-600 CCE

Le Code canadien de l'électricité 2009, partie I, définit les câbles armés de type AC de cette façon : « Un montage en usine de conducteurs isolés dans une gaine métallique flexible. »

Tous les câbles décrits peuvent avoir des conducteurs en cuivre, en aluminium ou en aluminium à revêtement de cuivre des grosseurs indiquées ci-dessous et servent aux applications de 600 volts ou moins :

N° 14 AWG à n° 1 AWG, cuivre

N° 12 AWG à n° 1 AWG, aluminium ou aluminium à revêtement de cuivre.

Les câbles armés conviennent à l'usage en emplacements exposés ou dissimulés.

Il est interdit d'utiliser des câbles armés dans les emplacements où il y a possibilité de dommages physique ou de vapeurs corrosives. Ils ne conviennent pas à la pose en pleine terre.

Selon les exigences des codes, les câbles doivent être supportés par des sangles ou des crampons sans endommager les conducteurs. Certaines précautions sont décrites dans le code pour les cas où les câbles traversent des solives, des fermes de toit ou autres pièces en bois.

Selon l'article 12-610 CCE :

- 1) Les conducteurs doivent être protégés contre l'usure par frottement, à l'endroit où ils émergent de l'armure, au moyen de douilles en matériau isolant ou de dispositifs équivalents.
- 2) Si les conducteurs sont de grosseur égale ou supérieure à 8 AWG, en cuivre ou en aluminium, la protection doit comporter :
  - a) des embouts de type isolé, sauf si l'appareillage comporte des ouvertures à rebords lisses et arrondis; ou
  - b) un matériau isolant parfaitement maintenu en place, séparant les conducteurs des garnitures du câble armé et offrant une résistance appropriée à l'endommagement mécanique.
- 3) Si un câble armé est fixé à l'appareillage, le connecteur ou serre-fils doit être conçu de façon à laisser la douille isolante ou son équivalent visible pour l'inspection.
- 4) Si des conducteurs raccordés à un câblage à découvert émergent des extrémités de l'armure, on doit les protéger au moyen de boîtes ou de garnitures munies d'une ouverture individuelle avec manchon pour chaque conducteur.

Pour tout détail supplémentaire ou pour l'information complète sur les sujets traités, consulter les documents suivants :

1. UL 4, ANSI C33.9 — Normes de sécurité pour les câbles armés
2. UL 514 — Normes de sécurité pour les boîtes de sortie et les raccords
3. W-F-406 — Prescription fédérale américaine : Raccords pour câbles d'alimentation électrique et conduits métalliques flexibles
4. NEMA FB-1 — Publication sur les normes : Raccords et supports pour les montages de câbles et conduits
5. Article 12-600 CCE — Câblage : Câbles armés
6. CSA C22.2 n° 51 — Normes de sécurité pour câbles armés
7. CAN/CSA C22.2 n° 18 — Normes de sécurité pour les boîtes de sortie, boîtes pour conduits, raccords et accessoires

#### À noter

Les extraits et autres données cités, qu'ils relèvent de la partie I du Code canadien de l'électricité 2009, du répertoire Underwriters Laboratories, Inc., de la pratique usuelle dans l'industrie ou d'autre source, ne constituent pas toute l'information pertinente requise pour l'usage et l'installation. Avant de procéder à une application ou à l'usage d'un produit, il est impératif de consulter la source première des informations et données.

# Raccords et accessoires T&B

## Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles

### Câbles armés et conduits métalliques flexibles (suite)

---

#### Conduit métallique flexible

##### Référence : 12-1000 CCE

Les conduits métalliques flexibles peuvent être exposés ou dissimulés en emplacements secs. Ils peuvent servir en emplacements mouillés à condition que les conducteurs qu'ils protègent soient revêtus de plomb ou soient d'un type approuvé.

Il est interdit de les utiliser dans des installations souterraines, noyées dans du béton ou dans un remblais d'agrégat. Si les conducteurs sont revêtus de caoutchouc, le conduit ne peut être exposé à l'huile, à l'essence ou autres matériaux qui détériorent le caoutchouc.

Sauf quelques exceptions, l'usage de conduits métalliques flexibles est interdit dans les monte-charge, les pièces d'entreposage de batteries et autres emplacements dangereux. Leur usage est limité aux applications dans des systèmes de moins de 600 volts.

Il est permis d'utiliser les conduits métalliques flexibles de plus de 6 pieds de longueur comme moyen de mise à la terre à condition que le conduit et les raccords soient approuvés à cette fin. À ce jour, il n'y a aucun conduit métallique flexible approuvé UL à cette fin.

En emplacements dangereux de Classe II, Zone 2 et Division 2, **il est interdit d'utiliser le conduit comme moyen de mise à la terre.** Voir l'article 18-152 6 CCE sur les raccords flexibles aux bornes de moteurs et endroits semblables et l'article 18-074 (1)(a) sur la continuité de masse en emplacements de Classe I, Zone 2. Voir également l'article J18-152 3 CCE sur les raccords flexibles aux bornes de moteurs et endroits semblables et l'article J18-072 (1)(a) CCE sur la continuité de masse en emplacements de Classe I, Division 2. Les conduits métalliques flexibles sont offerts en grosseurs nominales de 5/16 à 4 po.

À peu d'exceptions près, le code interdit l'usage de raccords de moins de 1/2 po. Dans les travaux dissimulés, quatre courbes de 90° sont le maximum permis par l'article 12-940 CCE. L'usage de raccords coudés est interdit dans les installations en canalisation.

Pour tout détail supplémentaire ou pour l'information complète sur les sujets traités, consulter les documents suivants :

1. UL 1, ANSI C33.92 — Normes de sécurité pour les conduits métalliques flexibles
2. UL 514 — Normes de sécurité pour les boîtes de sortie et les raccords
3. W-F-406 — Prescription fédérale américaine: Raccords pour câbles d'alimentation électrique et conduits métalliques flexibles
4. WW-C-566 — Prescription fédérale américaine : Spécifications sur les conduits métalliques flexibles
5. NEMA FB-1 — Publication des normes: Raccords et supports pour les montages de conduits et câbles
6. Article 12-1000 CCE — Câblage : Conduits rigides et flexibles
7. CSA C22.2 N°. 56 — Normes de sécurité pour les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides.
8. CAN/CSA C22.2 N°. 18 — Normes de sécurité pour les boîtes de sortie, boîtes pour conduits, raccords et accessoires
9. Article 12-1000 CCE  
Article 18-152 6 CCE — Raccords flexibles aux bornes de moteurs et endroits semblables en emplacements de Classe I, Zone 2 et article 18-074 (1)(a) — Continuité des masses en emplacements de Classe I, Zone 2  
Article J18-152 6 CCE — Raccords flexibles aux bornes de moteurs et endroits semblables en emplacements de Classe I, Division 2, et article J18-072 (1)(a) CCE — Continuité des masses en emplacements de Classe I, Division 2  
Article 12-940 CCE — Équivalent de non plus de quatre courbes de 90°


# Raccords et accessoires T&B

## Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles

### Spécifications suggérées — Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles



**Série 3110**  
**Raccord pour câbles armés et conduits métalliques flexibles**

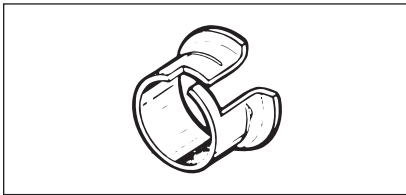

**Série 422**  
**Manchon isolant « Insuliner »**



**Série 390**  
**Garniture anti courts-circuits**

- Les câbles armés et les conduits métalliques flexibles devront être conformes aux prescriptions des normes applicables suivantes :  
Câbles armés — UL 4, ANSI C33.9, CSA C22.2 n° 51  
Conduits métalliques flexibles — UL 1, ANSI C33.92, WW-C-566, CSA C22.2 n° 56

- Le type de câble utilisé et les conducteurs dans le conduit métallique flexible seront conformes aux exigences prévues pour les conditions et l'emplacement.
- Lorsque des câbles armés ou des conduits métalliques flexibles sont raccordés à une ouverture fileté ou non fileté, des raccords homologués à cette fin devront être utilisés.


Les raccords devront être de fonte malléable ou d'acier, électroalvanisés à l'intérieur et à l'extérieur, avoir une gorge isolée nylon et une selle à angle du type de la série 3110 fabriqué par Thomas & Betts. Il est interdit d'utiliser des raccords à vis pour éviter les dommages à l'armure.

- Une garniture appropriée, du type des séries 422 ou 390 fabriquées par Thomas & Betts, sera installée entre les conducteurs et l'armature.
- Lorsque des câbles armés ou des conduits métalliques flexibles homologués servent de conducteurs de mise à la terre, le raccord d'extrémité installé sera du type de la série 310 fabriqué par Thomas & Betts

# Raccords et accessoires T&B

## Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles

### Spécifications

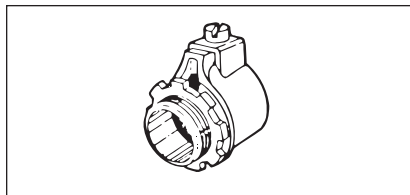

Série 3110

#### Application

- Pour le raccord et la continuité de masse de câbles armés ou de conduits métalliques flexibles à un boîtier ou à une enceinte.

- Utilise moins de vis; réduit donc le temps et le coût d'installation.

- Construction robuste en acier ou fonte malléable.

#### Caractéristiques

- Doté d'une selle dont la fonction est la suivante :

- (1) Retenir le conduit ou le câble bien en place, sans endommager l'armure du câble (la résistance mécanique offerte par le montage en coin augmente proportionnellement à l'augmentation de traction).

- (2) Fournir un lien de qualité supérieure entre le conduit ou le câble et résister aux vibrations.

- (3) Centrer le conduit ou le câble par rapport à l'ouverture de la gorge pour les conducteurs.

- Article 18-152 6 CCE sur les raccords flexibles aux bornes de moteurs et endroits semblables et article 18-074 (1)(a) sur la continuité des masses en emplacements de Classe I, Zone 2
- Article J18-152 6 CCE sur les raccords flexibles aux bornes de moteurs et endroits semblables et article J18-072 (1)(a) CCE sur la continuité des masses en emplacements de Classe I, Division 2.

- Gorge isolée pour protéger les conducteurs durant et après l'installation; réduire l'effort de tirage et empêcher le dommage aux filets durant la manutention.

#### Matériaux / Finis standard

Corps : Acier ou fonte malléable /  
Électro galvanisation et revêtement de chromate

Selle : Acier / Électro galvanisation  
et revêtement de chromate

Vis : Acier / Électro galvanisation  
et revêtement de chromate

Isolant : Thermoplastique / Tel que moulé

- Contre-écrous conçus pour fournir une continuité efficace entre le raccord et le boîtier ou l'enceinte sans risque de desserrage par vibration.

#### Conformité


Norme UL 514B

Norme CAN / CSA 22.2 n° 18.3

Norme NEMA FB-1

Série	Grosueur de manchon	Grosueur de conduit	Ouverture pour câble
Série 3110, droit	1/2 à 5 po NPS	3/8 à 5 po	0,437 à 5,500 po
Série 3130, 90°	1/2" à 4 po NPS	3/8 à 4 po	0,437 à 4,560 po

(Tous les manchons sont à filets de tuyau droits NPS)

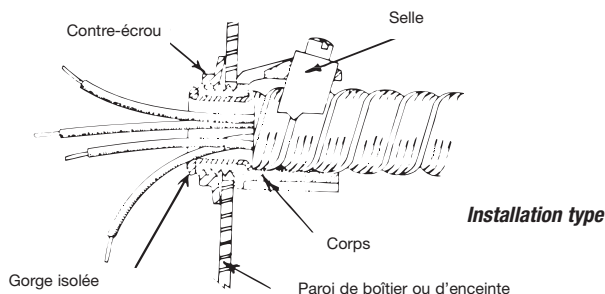


# Raccords et accessoires T&B

## Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles



### Raccord Tite-Bite<sup>md</sup> — Isolé nylon

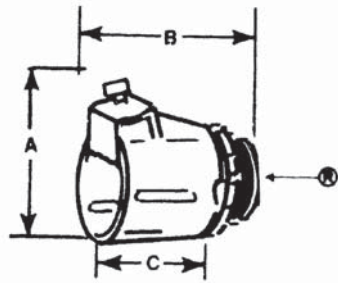

Fabriqu  d'acier ou de fonte mall able.

La doublure en isolant robuste, combin e au principe Tite-Bite, rendent ces raccords indispensables en environnements o  les conducteurs subissent des vibrations et de la traction m canique.

N� de cat.	Ouverture de c�ble (po)		Grosseur nominale (po)	Dia. de d�bouchure (po)	Dimensions (po)		
	max.	min.			A	B	C
<b>3110-C*</b>	0,656	0,437	3/8	1/2	1-7/16	1-5/16	7/16
<b>3112</b>	0,937	0,750	1/2	1/2	1-25/32	1-3/4	1-9/32
<b>3115*</b>	1,125	0,906	3/4	3/4	2	1-3/4	1-9/32
<b>3117*</b>	1,468	1,250	1	1	2-3/8	1-3/4	1-7/32
<b>3118†</b>	1,750	1,562	1-1/4	1-1/4	2-3/4	2	1-11/32
<b>3119†</b>	2,031	1,812	1-1/2	1-1/2	3-1/8	2-5/8	1-7/8
<b>3120†</b>	2,500	2,312	2	2	3-3/4	2-3/4	1-15/16
<b>3121†</b>	3,062	2,812	2-1/2	2-1/2	4-3/8	3-1/4	2-3/8
<b>3122†</b>	3,562	3,312	3	3	5	3-1/4	2-3/8
<b>3123‡</b>	4,060	3,620	3-1/2	3-1/2	5-1/4	3-11/16	2-15/32
<b>3124***</b>	4,560	4,120	4	4	5-3/4	3-25/32	2-1/2
<b>3125**</b>	5,500	4,600	5	5	6-7/8	4-27/32	3

Mat riau : Acier jusqu'  la grosseur nominale de 3/4 po.

\* R pertori  UL pour c bles arm s seulement.


† R pertori  UL pour conduits m talliques flexibles seulement.

‡ CSA non applicable.

\*\* Non r pertori  UL, CSA.



### Raccord Tite-Bite<sup>md</sup>

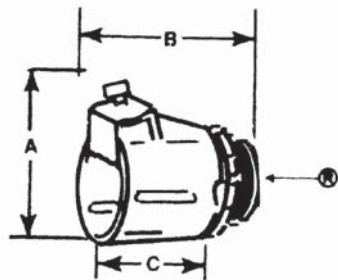

Fabriqu  d'acier ou de fonte mall able.

Facile   installer avec sa selle   double grippage. R utilisable. Les raccords de 2/3 et de 1/2 po sont fabriqu s d'acier estamp  pour une uniformit  de qualit  sup rieure et ont une gorge lisse pour prot ger l'isolant des conducteurs. Les raccords de 3/4 po et plus sont fabriqu s de fonte mall able.

N� de cat.	Ouverture de c�ble (po)		Grosseur nominale (po)	Dia. de d�bouchure (po)	Dimensions (po)		
	max.	min.			A	B	C
<b>300-TBC*</b>	0,656	0,437	3/8	1/2	7/16	1-5/16	7/16
<b>302-C</b>	0,937	0,750	1/2	1/2	1-7/64	1-11/16	3/4
<b>304</b>	1,093	0,906	3/4	3/4	1-7/32	1-11/16	29/32
<b>306</b>	1,468	1,250	1	1	1-1/8	1-3/4	1-1/4
<b>308†</b>	1,750	1,562	1-1/4	1-1/4	1-1/4	2-1/32	1-9/16
<b>310†</b>	2,031	1,812	1-1/2	1-1/2	1-3/4	2-9/16	1-13/16
<b>312†</b>	2,500	2,312	2	2	1-13/16	2-13/16	2-5/16
<b>314†</b>	3,062	2,812	2-1/2	2-1/2	2-1/4	3-1/8	2-13/16
<b>316†</b>	3,562	3,312	3	3	2-1/4	3-3/16	3-5/16


Mat riau : Acier jusqu'  la grosseur nominale de 3/4 po.

\* R pertori  UL pour c bles arm s seulement.

† R pertori  UL pour conduits m talliques flexibles seulement.

# Raccords et accessoires T&B

## Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles

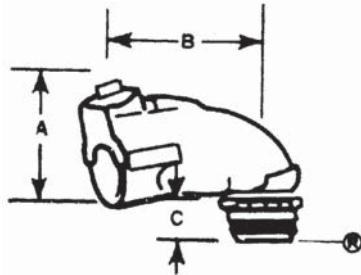

Fabriqué d'acier ou de fonte malléable


Offert avec ou sans gorge isolée, ce raccord Tite-Bite est de loin le meilleur et le plus facile à installer lorsque les angles pour arriver à l'enceinte ou à l'équipement sont très aigus. Il possède tous les avantages des raccords droits avec une seule vis à resserrer, sauf pour les raccords de plus gros diamètre où il y a deux vis. Un trou de regard permet l'inspection facile de la garniture. Très étroits, il servent bien à l'installation dans des débouchures adjacentes.

### Raccord Tite-Bite<sup>md</sup> — coudé à 90° et isolé nylon

N° de cat.	Ouverture de câble (po)		Grosseur nominale (po)	Dia. de débouchure (po)	Dimensions (po)		
	max.	min.			A	B	C
3130-C	0,563	0,437	3/8	1/2	1-11/32	1-19/32	5/32
3132	0,937	0,750	1/2	1/2	1-7/8	2-5/16	15/32
3135	1,093	0,906	3/4	3/4	2	2-1/8	15/32
3137	1,468	1,250	1	1	2-21/32	2-1/8	1/2
3138 <sup>†</sup>	1,750	1,562	1-1/4	1-1/4	3-1/8	2-7/8	3/4
3139 <sup>†</sup>	2,031	1,812	1-1/2	1-1/2	4-3/8	4	13/16
3140 <sup>†</sup>	2,500	2,312	2	2	5-9/16	4-7/8	1
3141 <sup>†</sup>	3,062	2,812	2-1/2	2-1/2	5-25/32	6	21
3142 <sup>†</sup>	3,562	3,312	3	3	6	7	1
3143 <sup>†</sup>	4,060	3,620	3-1/2	3-1/2	6	6-7/8	1-1/16
3144-TB <sup>†</sup>	4,560	4,120	4	4	6-29/32	7-1/4	1-1/8

<sup>†</sup> Répertoire UL pour conduits métalliques flexibles seulement.

<sup>†</sup> Non répertorié UL ni certifié CSA.

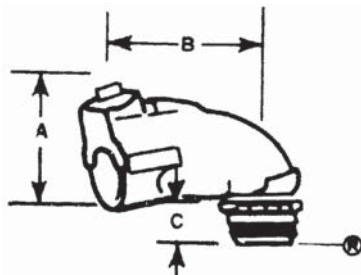

La pince angulaire assure un grippage mécanique solide qui se resserre sous tension ou vibration. La gorge est assez longue pour l'installation dans des débouchures de boîtiers moulés. Les grosseurs de 3/8 et 1/2 po sont fabriquées en acier, celles de 3/4 po et plus en fonte malléable.

### Raccord Tite-Bite<sup>md</sup> — coudé à 90°




N° de cat.	Ouverture de câble (po)		Grosseur nominale (po)	Dia. de débouchure (po)	Dimensions (po)		
	max.	min.			A	B	C
321-C	0,656	0,437	3/8	1/2	1-11/32	1-1/2	3/8
323	0,937	0,750	1/2	1/2	1-7/8	2-3/8	1-7/32
325	1,093	0,906	3/4	3/4	2-1/8	2-1/8	3/4
326-TB	1,468	1,250	1	1	2-21/32	2-1/8	1
327 <sup>†</sup>	1,750	1,562	1-1/4	1-1/4	3-1/8	3-5/8	—
328 <sup>†</sup>	2,031	1,812	1-1/2	1-1/2	4-1/8	4-1/8	—
329 <sup>†</sup>	2,500	2,312	2	2	4-3/8	4-31/32	—
330-TB <sup>†</sup>	3,062	2,812	2-1/2	2-1/2	6-1/2	6	—
331 <sup>†</sup>	3,562	3,312	3	3	5-25/32	7	—

<sup>†</sup> Répertoire UL pour conduits métalliques flexibles seulement.

# Raccords et accessoires T&B

## Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles

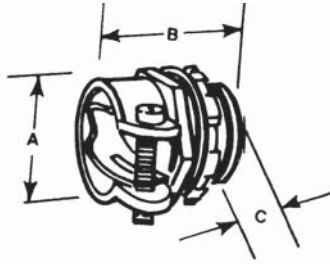


Les raccords à compression T&B conviennent à tous les calibres de câbles armés, de câbles à revêtement de plomb et de conduits flexibles. Fabriqués de fonte malléable ou d'acier. Le raccord n° 253-TB est fabriqué d'acier.



### Raccord à compression

N° de cat.	Ouverture de câble (po)		Grosseur nominale (po)	Dia. de débouchure (po)	Dimensions (po)		
	max.	min.			A	B	C
252	0,531	0,437	5/16	3/8	13/16	25/32	11/32
253-TB <sup>†</sup>	0,585	0,455	3/8	1/2	31/32	1-13/64	5/8
254-C <sup>†</sup>	0,938	0,812	1/2	1/2	1-7/32	1-3/8	13/32
255	1,094	,938	3/4	3/4	1-1/4	1-17/32	7/16
256	1,375	1,250	1	1	1-19/32	1-5/8	1/2
257	1,656	1,500	1-1/4	1-1/4	1-7/8	1-23/32	17/32
258	1,875	1,688	1-1/2	1-1/2	2-1/4	1-7/16	9/16
259	2,500	2,313	2	2	2-31/32	2-5/8	11/16
249	3,062	2,812	2-1/2	2-1/2	3-5/16	2-11/16	3/4
277	3,563	3,312	3	3	3-13/16	2-7/8	3/4


<sup>†</sup> Répertoire UL pour câbles armés seulement; raccord fabriqué d'acier.

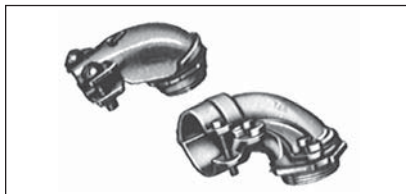

Les raccords de 3/8 et 1/2 po sont fabriqués d'acier. Pour relever le capuchon, il suffit de desserrer un peu les vis. Seulement deux vis à serrer. Les raccords de 3/4 po et plus sont fabriqués de fonte malléable.

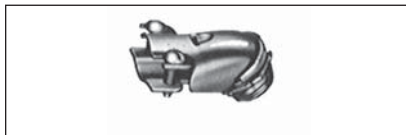

Les raccords de 3/8 et 1/2 po sont fabriqués d'acier. Pour relever le capuchon, il suffit de desserrer un peu les vis.



### Raccord à compression — coudé à 90°



N° de cat.	Ouverture de câble (po)		Grosseur nominale (po)	Dia. de débouchure (po)	Dimensions (po)		
	max.	min.			A	B	C
266-C	0,656	0,406	3/8	1/2	1-1/2	1-13/32	1-7/16
272 <sup>†</sup>	0,812	0,688	3/8	1/2	1-9/16	1-7/8	1-9/16
268-C	0,937	0,813	1/2	1/2	1-11/16	1-13/16	1-7/8
279	1,000	0,875	3/4	3/4	1-13/16	2-1/16	1-13/16
270	1,125	1,000	3/4	3/4	1-7/8	1-3/4	1-13/16
273-TB	1,406	1,187	1	1	2-3/8	2-7/32	2-7/16
274 <sup>‡</sup>	1,656	1,375	1-1/4	1-1/4	3	2-9/16	2-7/8
275 <sup>‡</sup>	1,875	1,625	1-1/2	1-1/2	3-7/32	3-1/16	4-1/8
276 <sup>‡</sup>	2,500	2,125	2	2	4-5/8	3-5/8	4-7/8

<sup>†</sup> Répertoire UL pour câbles armés seulement.

<sup>‡</sup> Répertoire UL pour conduits métalliques seulement.


### Raccord à compression — coudé à 45°



N° de cat.	Ouverture de câble (po)		Grosseur nominale (po)	Dia. de débouchure (po)	Dimensions (po)		
	max.	min.			A	B	C
265	0,656	0,406	3/8	1/2	1-7/16	15/32	1-1/8
267	0,937	0,813	1/2	1/2	1-3/16	1/2	1-1/4
269	1,125	1,000	3/4	3/4	1-7/8	17/32	1-9/16

# Raccords et accessoires T&B

## Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles




Corps en acier formé avec manchon arrondi. La selle grappe-armure reste ouverte d'elle-même durant l'insertion du câble.

### Raccord à deux vis

N° de cat.	Ouverture de câble (po)		Grosseur nominale (po)	Dia. de débouchure (po)	Dimensions (po)		
	max.	min.			A	B	C
3301-C*	0,656	0,250	3/8	1/2	31/32	1-5/16	1-1/16
3312-C	0,937	0,500	1/2	1/2	1-3/32	1-5/8	1-3/8

\* Répertoire UL pour câbles armés seulement





Fabriqué de fonte malléable.  
Pour câbles armés et non métalliques

### Serre-câble double



N° de cat.	Dia. de débouchure (po)	Dimensions (po)	
		A	B
291-C	1/2	1-13/32	1-11/16

Répertorié UL



De conception unique, le raccord Tite-Bite<sup>md</sup> retient le câble métallique flexible solidement en place d'une seule vis au lieu de deux.

### Adaptateur — TEM à conduit métallique flexible




N° de cat.	Dia. de débouchure (po)	Dimensions (po)		
		A	B	C
503-TB	1/2 - 1/2	1-21/32	1-3/16	1-7/8
504	3/4 - 3/4	1-25/32	1-7/16	2-1/8
505-TB	1 - 1	2-1/32	2-1/16	2-5/8

# Raccords et accessoires T&B

## Raccords pour câbles armés et conduits métalliques flexibles




### Coupleur combiné



Raccord monopièce pour coupler un conduit métallique flexible de 3/8 po à un tube électrique métallique de 1/2 po.

N° de cat.	Conduit flexible à conduit TEM (po)	Dimensions (po)		
		A	B	C
449C	3/8 - 1/2	1-21/32	1-11/32	15/16

Ouverture maximale pour câble de 0,656 po, minimale de 0,250 po.

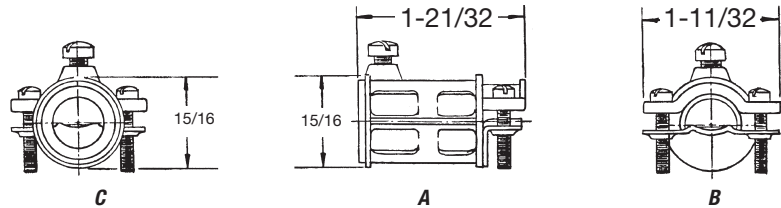

### Garniture anti courts-circuits



Manchon anti courts-circuits fabriqué de plastique lisse pour protéger l'isolant des conducteurs des bords coupants des câbles armés et des conduits métalliques flexibles.

N° de cat.	Grosueur
390	14-2, 14-3, 12-2
391	14-4, 12-3, 6-1, et 4-1
392	12-4, 10-2, 10-3 et 2-1
393	10-4, 8-2, 8-3, et 1-1
394	8-4, 6-2, 6-3, 4-2, 4-3, et 6-4

Couleur ajoutée  
Température nominale : 240° F  
UL non applicable

### Sangle



N° de cat.	Dia. du trou du boulon	Grosueur
65C	0,265 po	3/8 po flexible

